

1/12

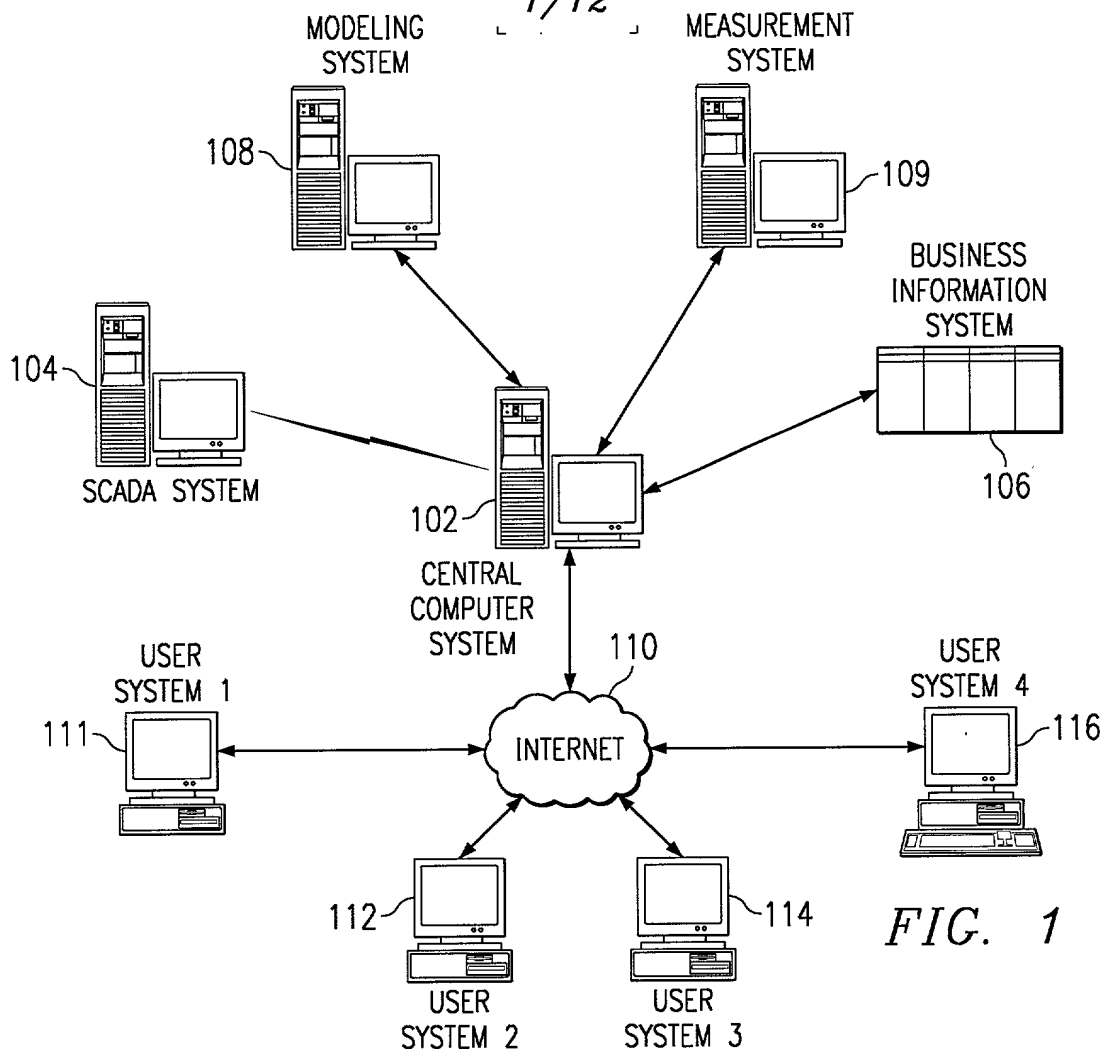


FIG. 1

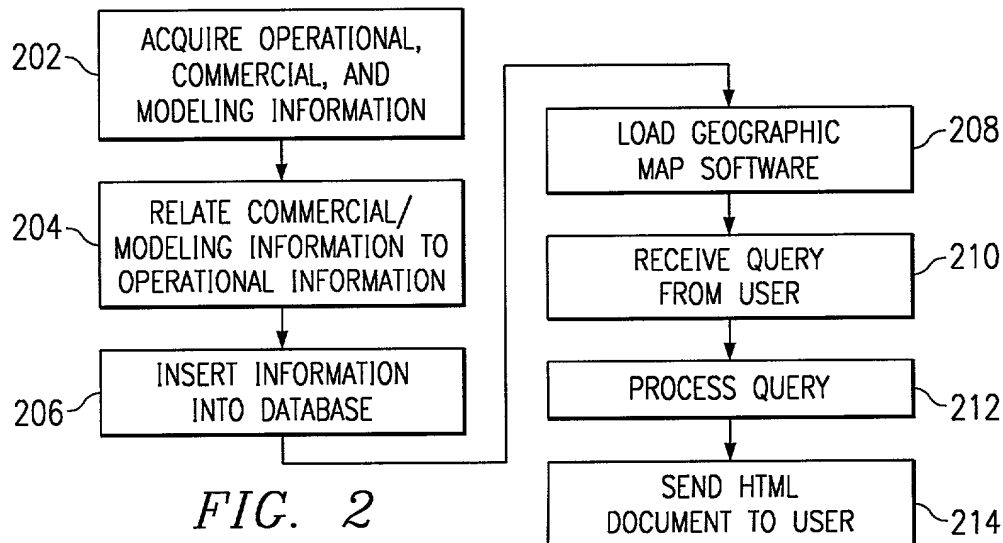


FIG. 2

[2/12]

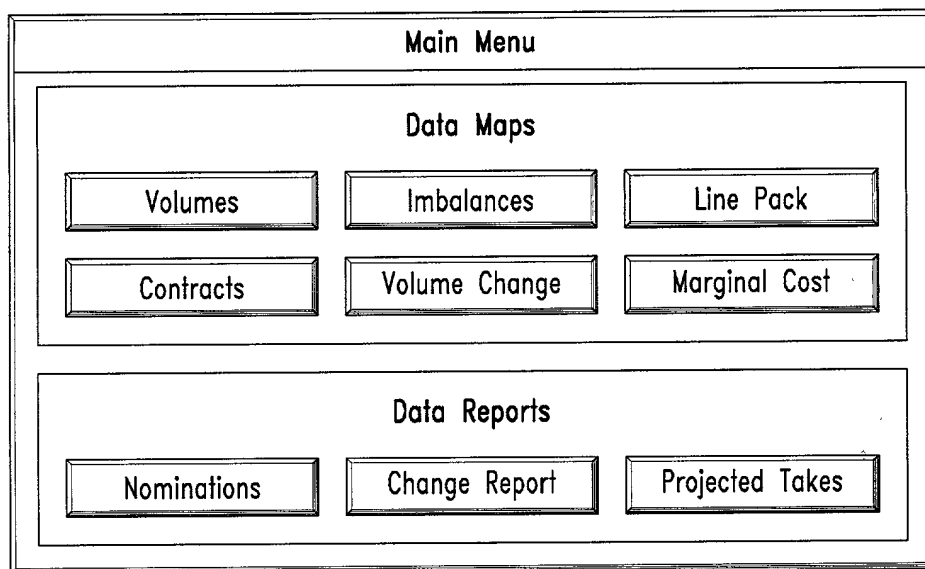


FIG. 3

500


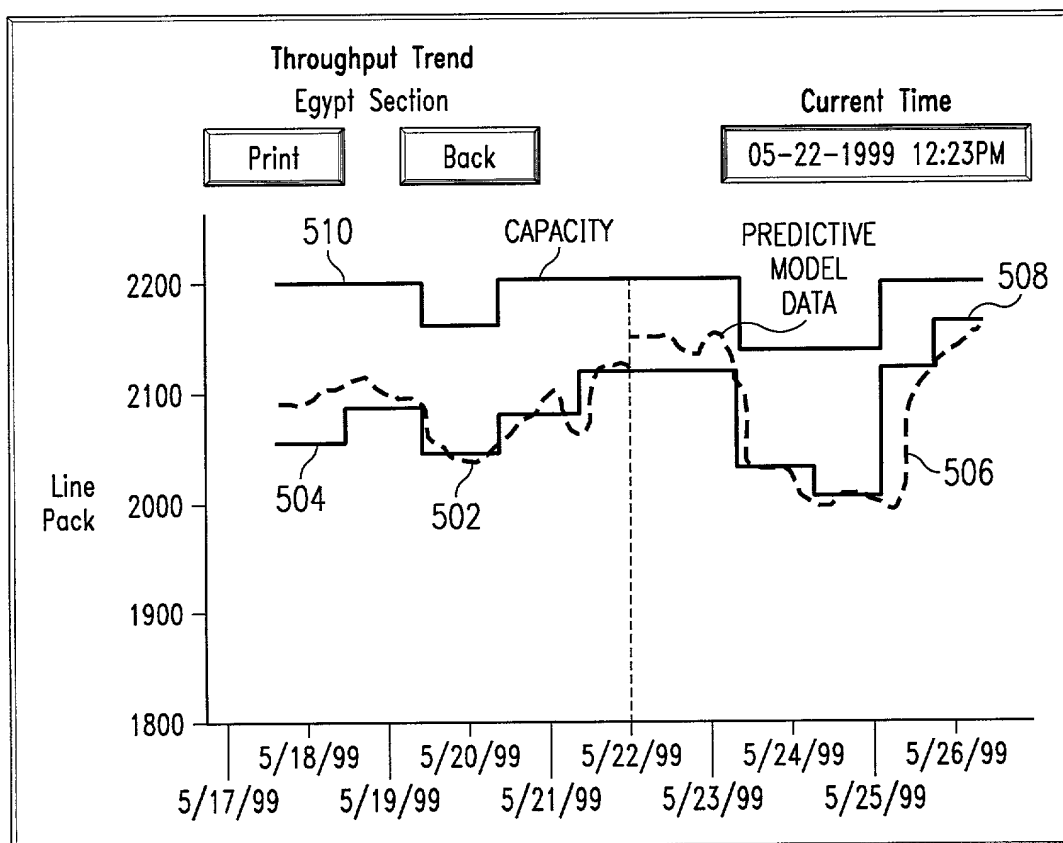


FIG. 5

094700-1490


FIG. 4

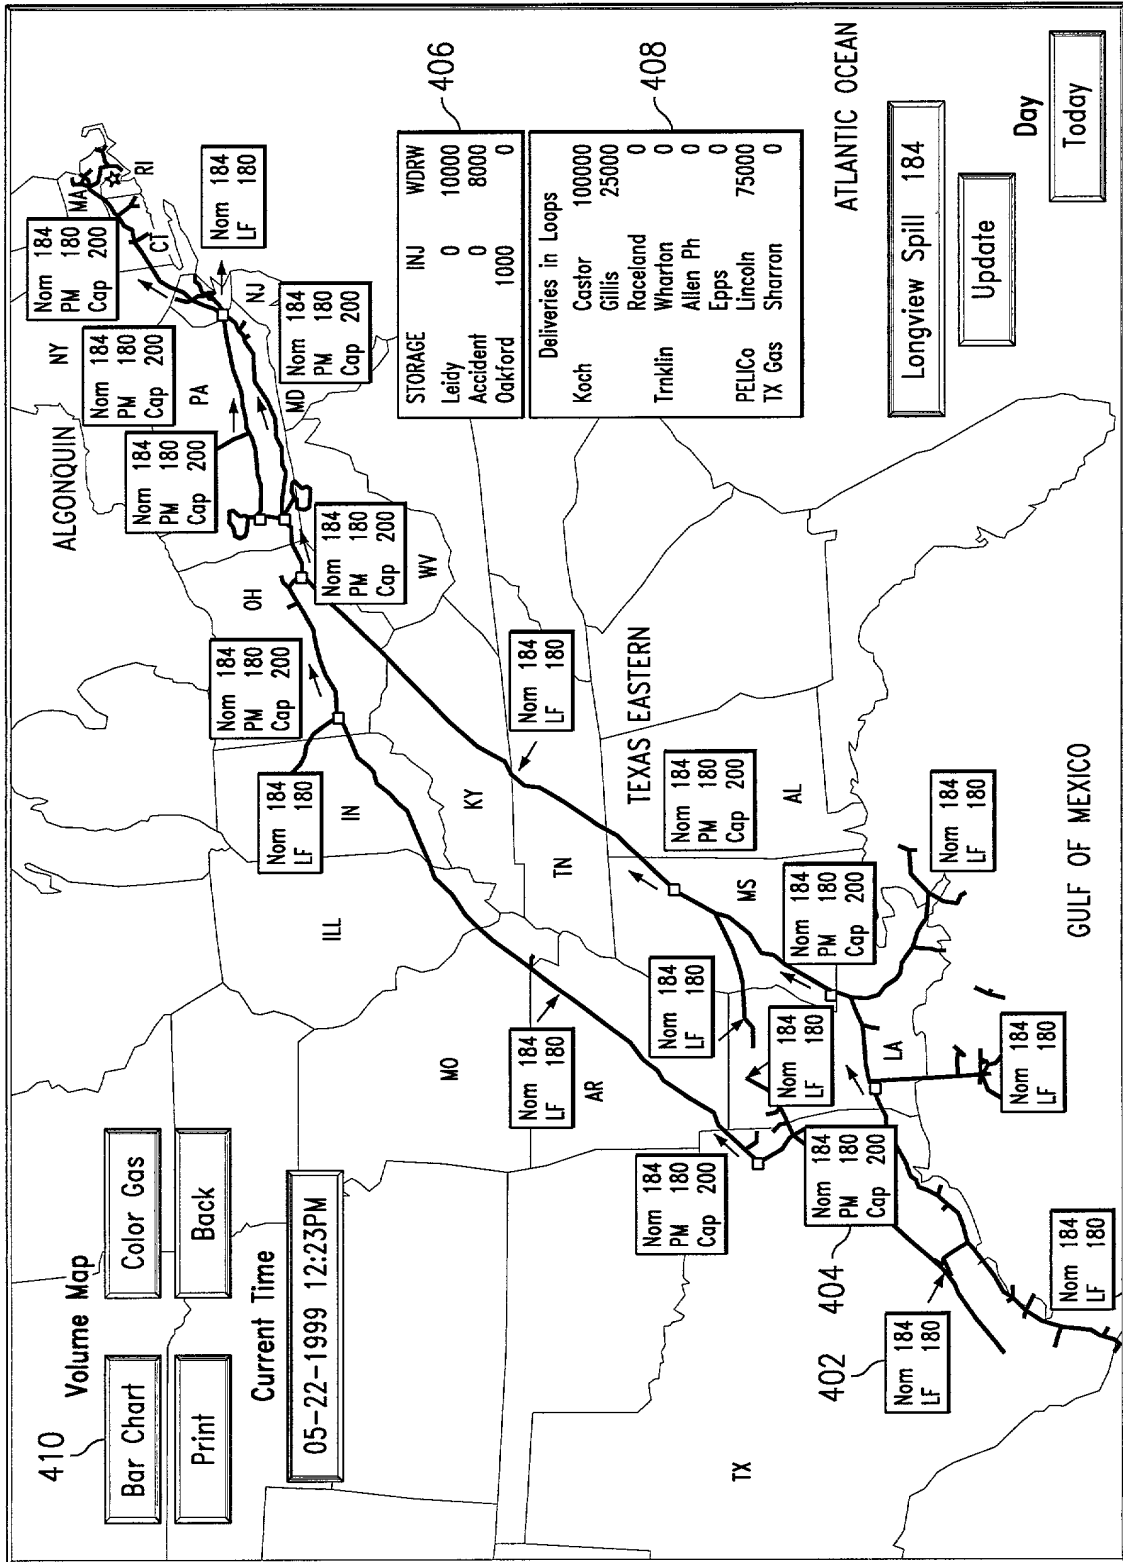

4/12

FIG. 6

600

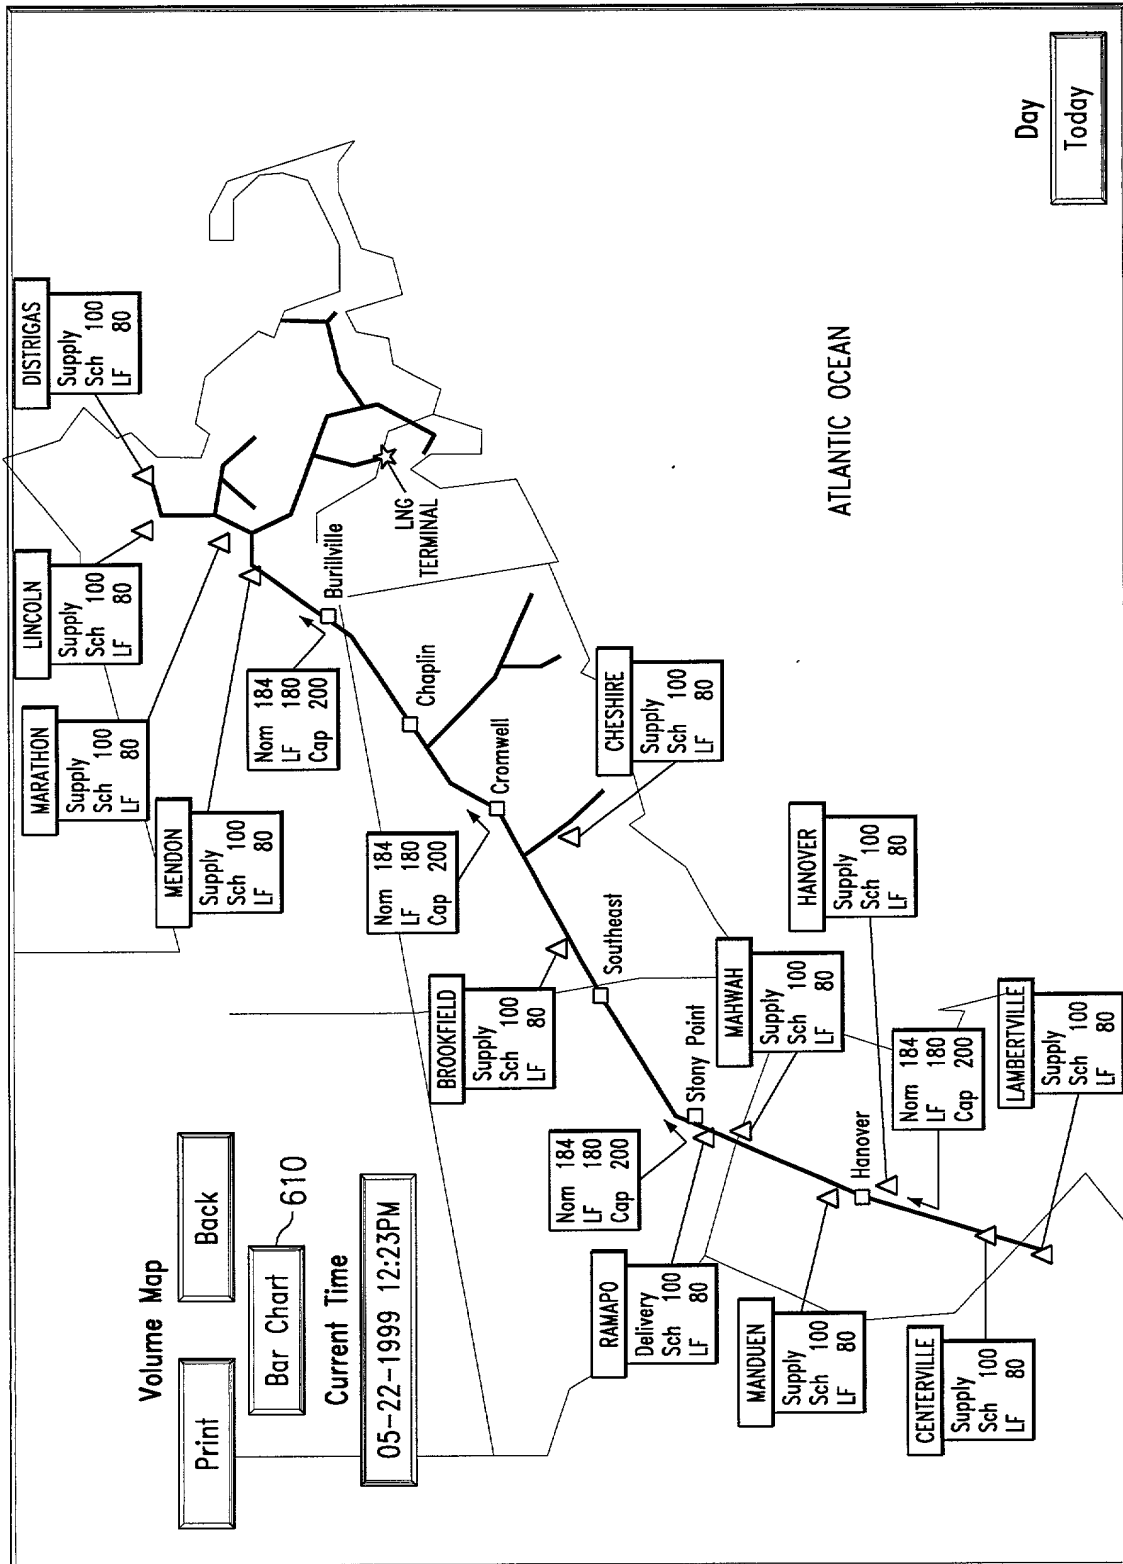

[5/12]

FIG. 7


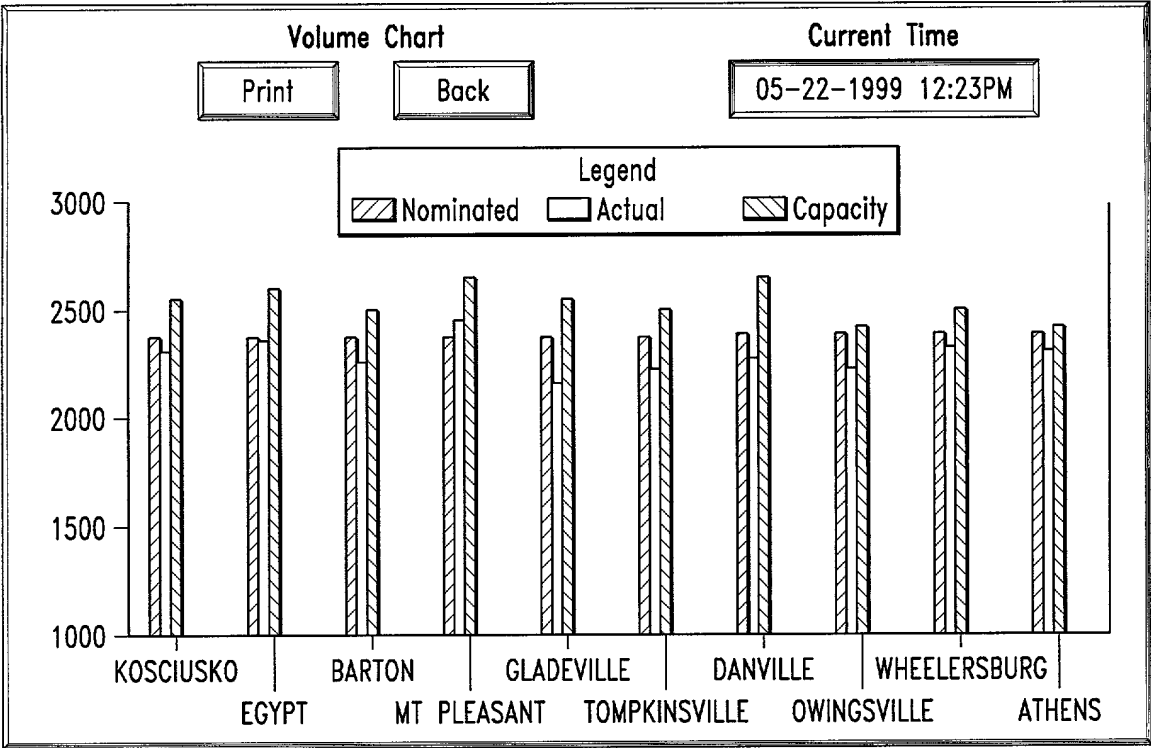


FIG. 10


1000

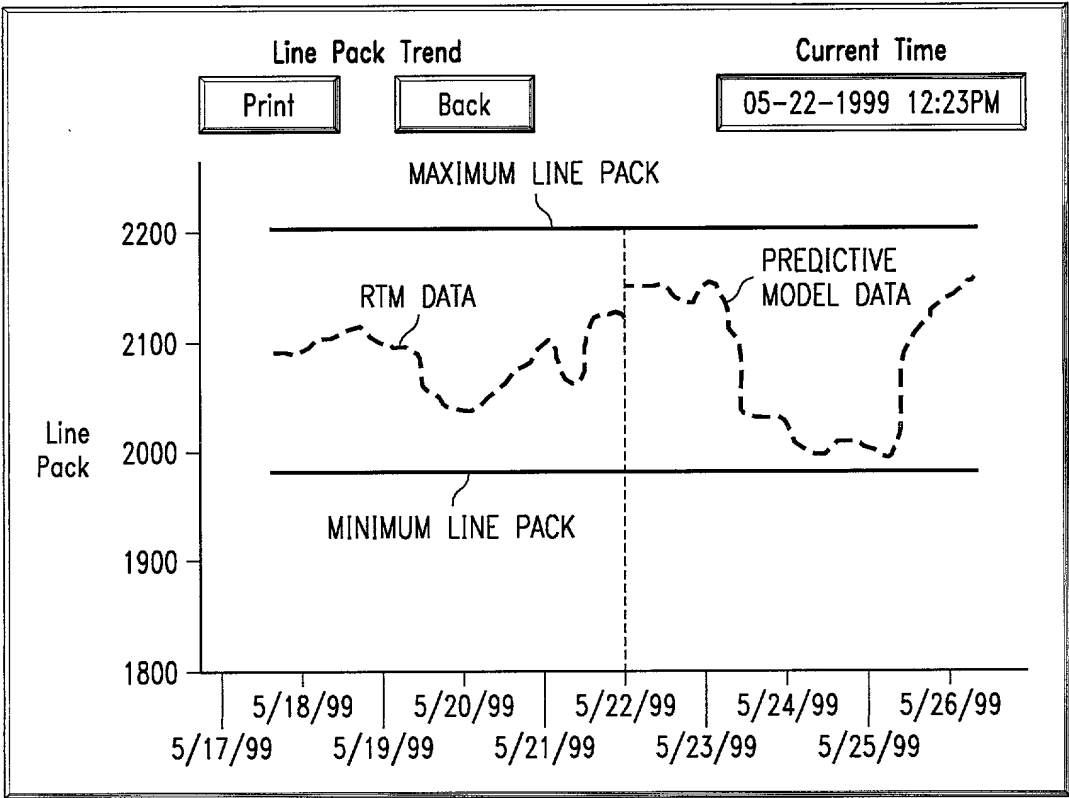


6/12

FIG. 8

800

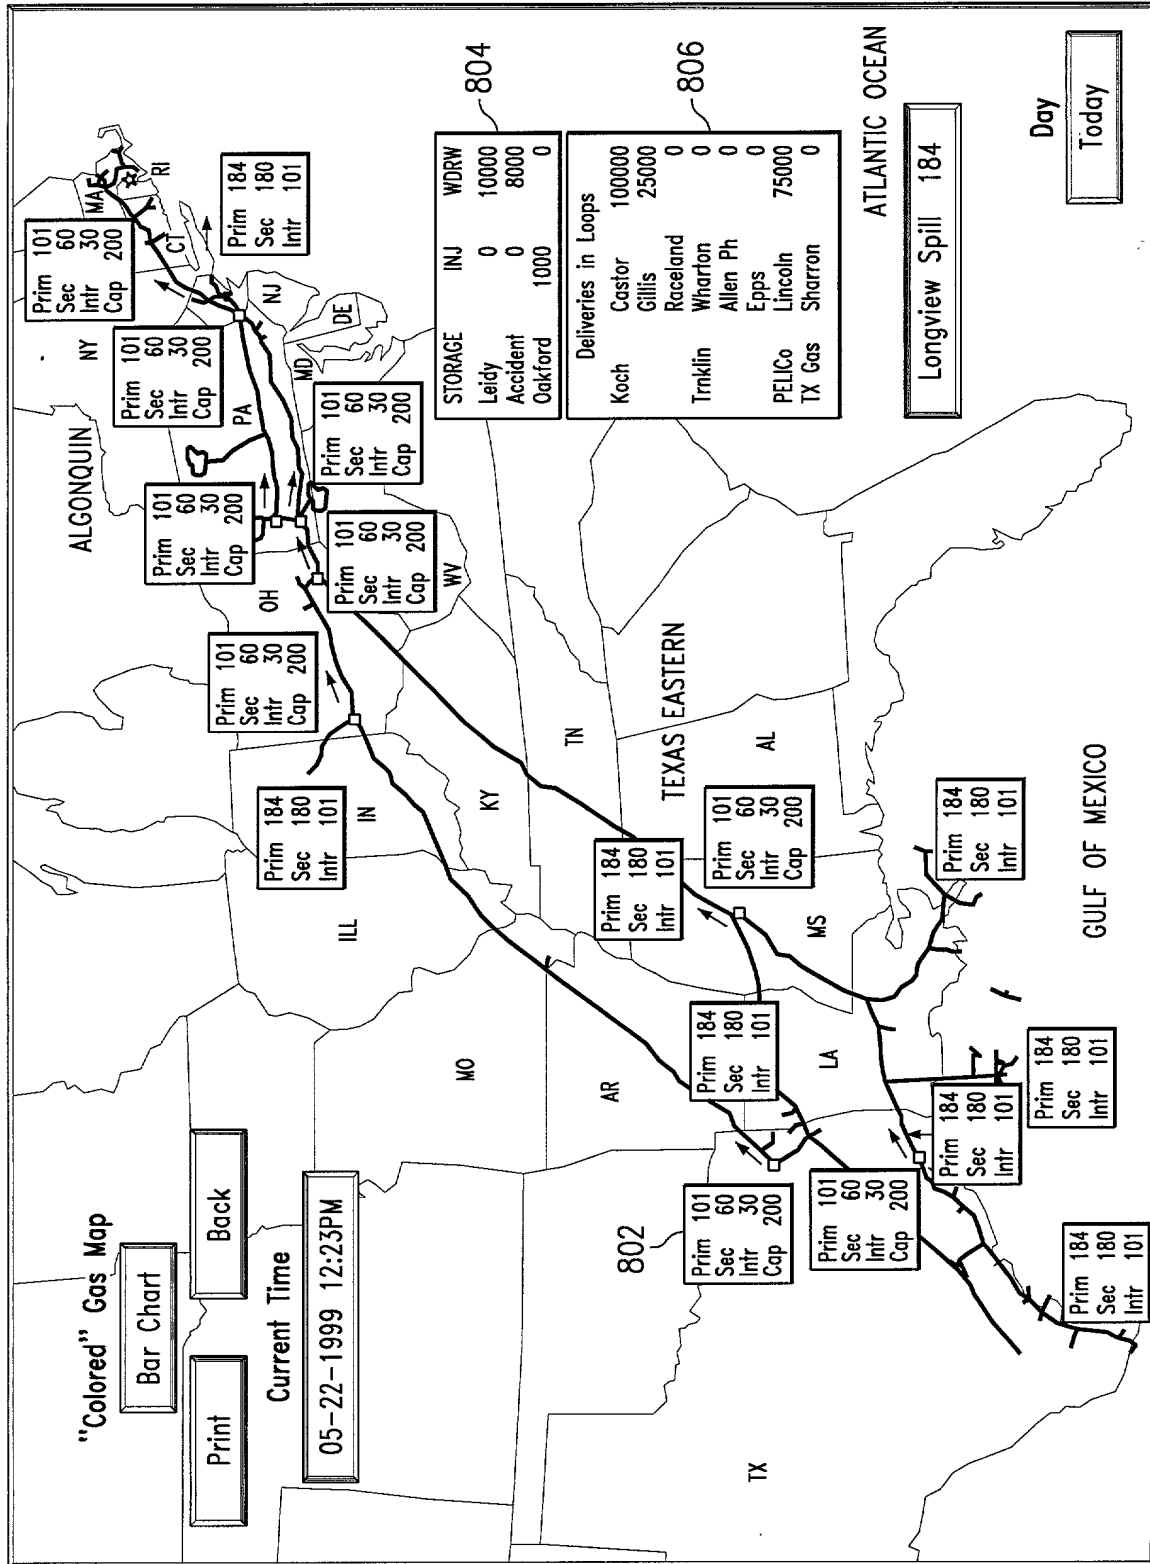


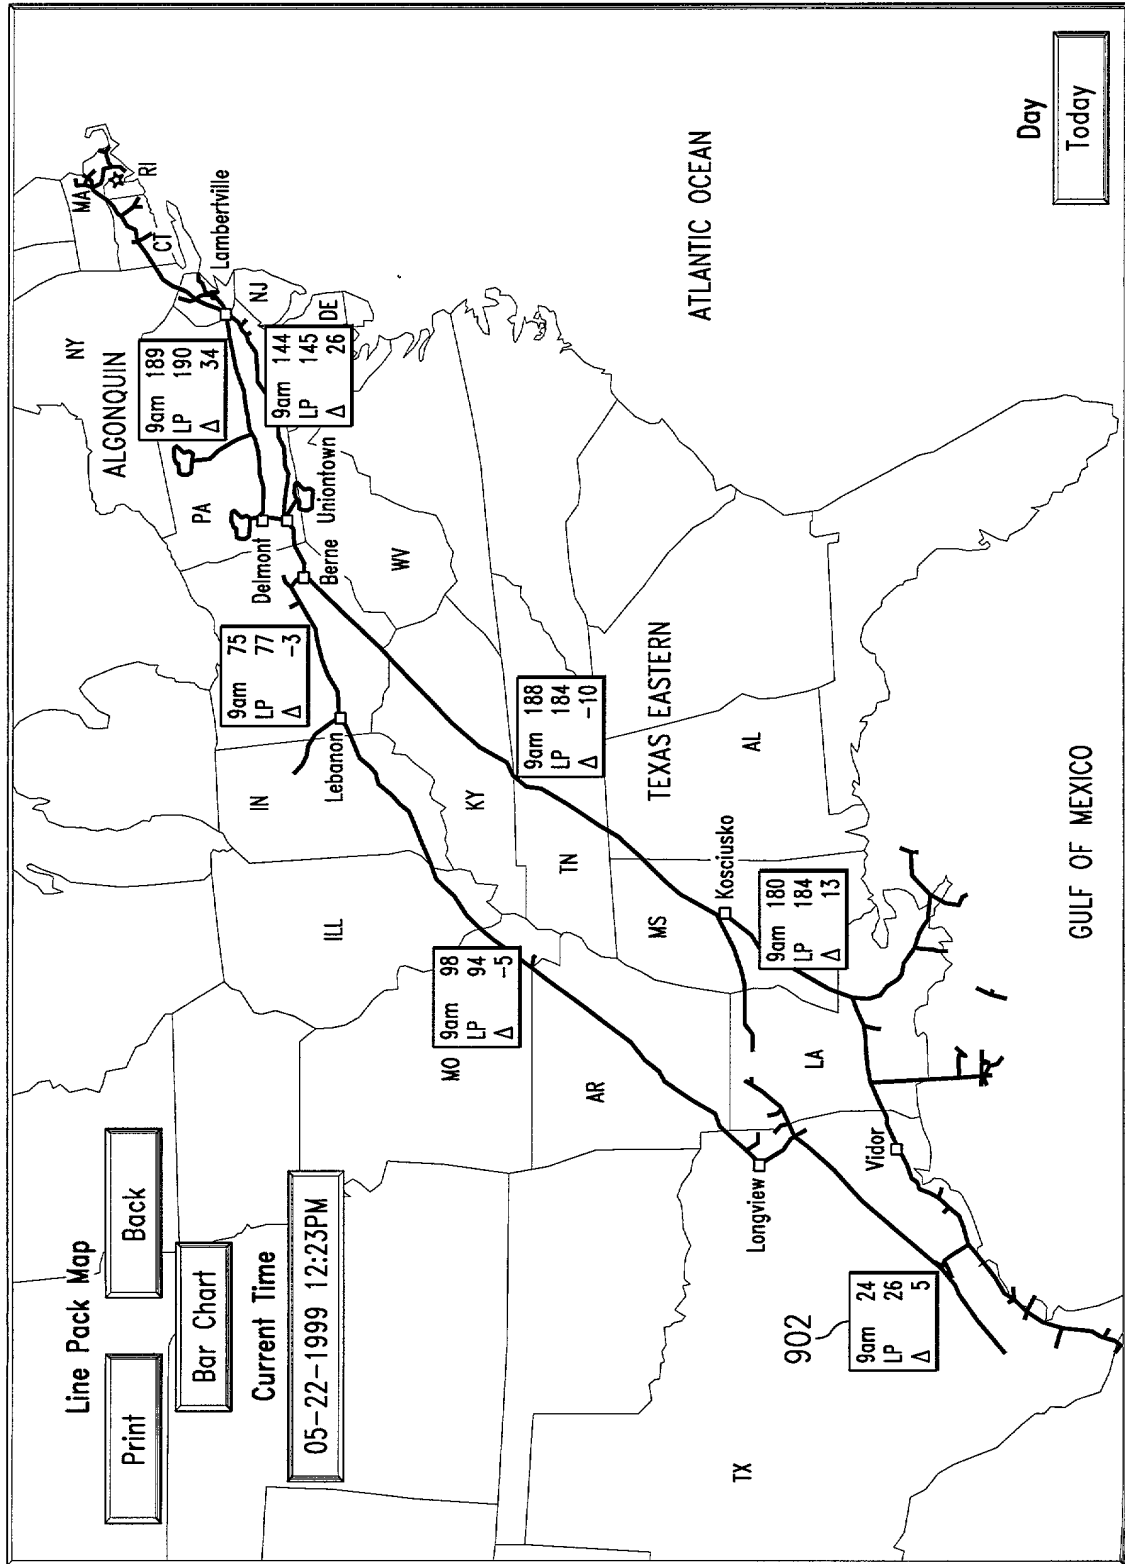

8/12

FIG. 11

1100

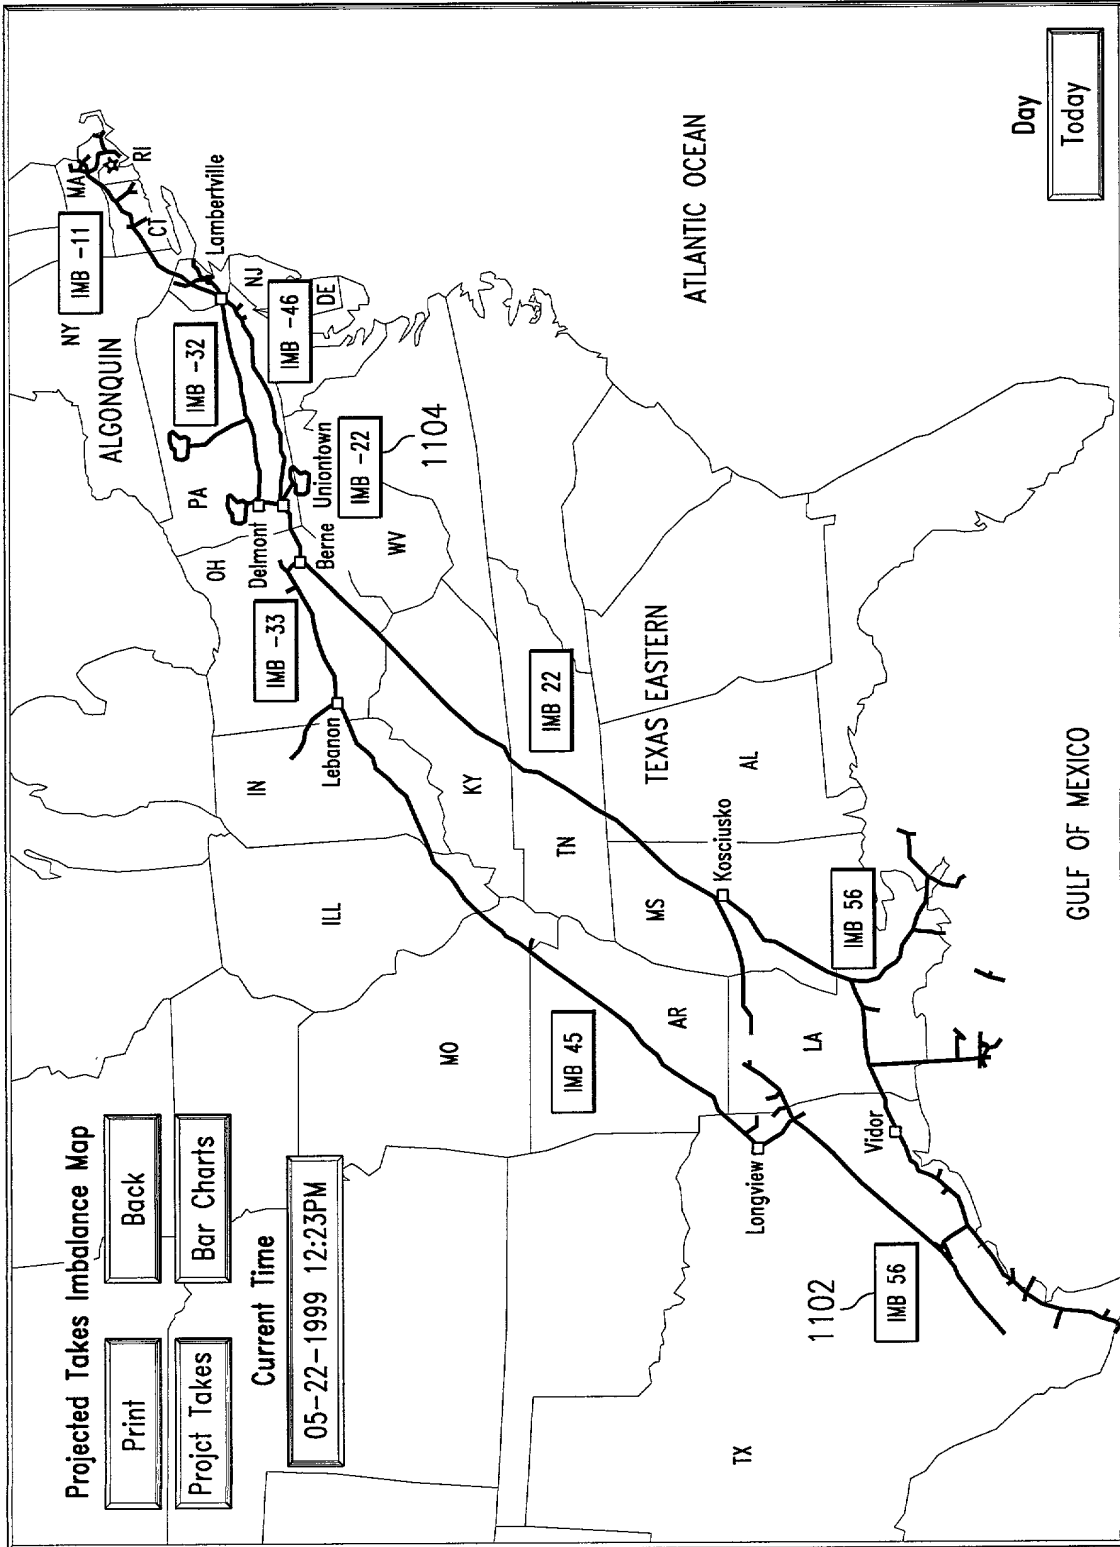

9/12

1200

1218

Region Filter

Algonquin

Print

Back

Current Time

05-22-1999 12:23PM


Sort Field

% Difference

1202 CUSTOMER	1204 MHTQ	1206 CURRENT RATE	1208 9am TO LAST HOUR	1210 SCHED VOL	1212 PROJECTED TAKE	1214 PERCENT DIFFERENCE
BALL FOSTER	75	69	348	1800	1684	-6.4
BAY STATE GAS	4828	3518	20175	93173	86783	-6.9

FIG. 12

FIG. 13

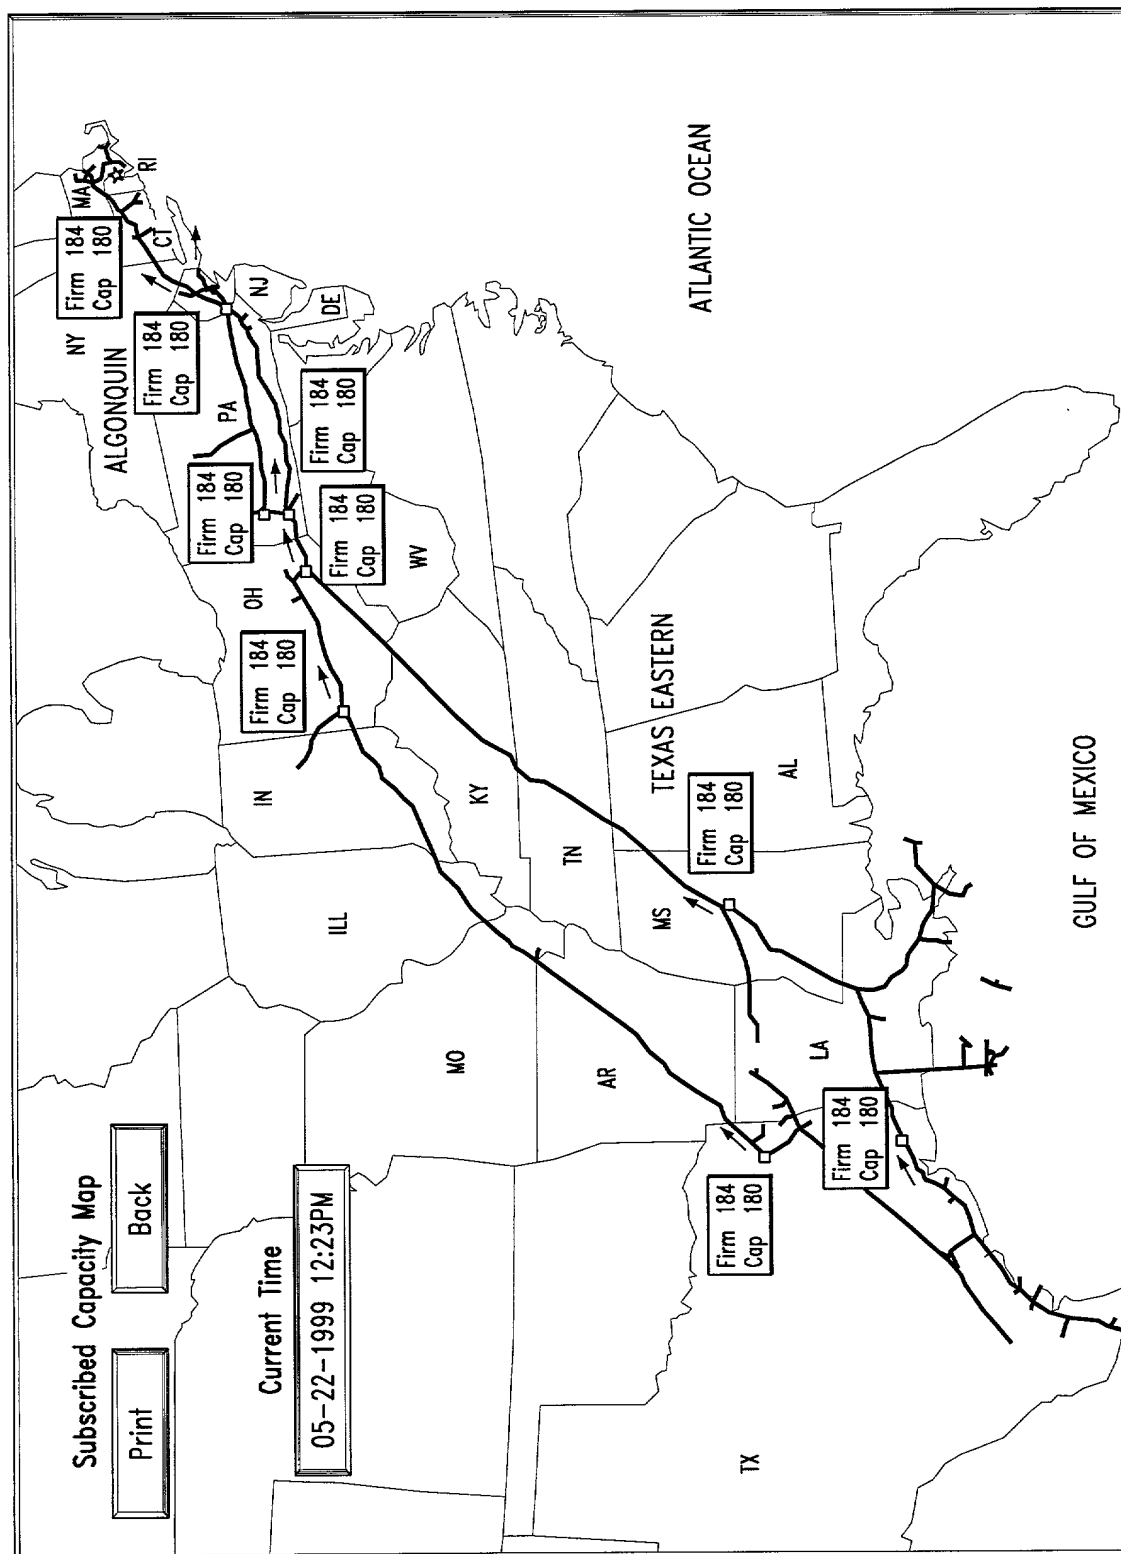

11/12

[Main](#)
[Menu](#)
[Maps](#)
[US](#)
[Map Types](#)
[Cur Daily Info](#)
[Options](#)
[Refresh](#)
[Gas Time](#)
[Help](#)

Data Source Time: 8-18-2000 10:15 AM

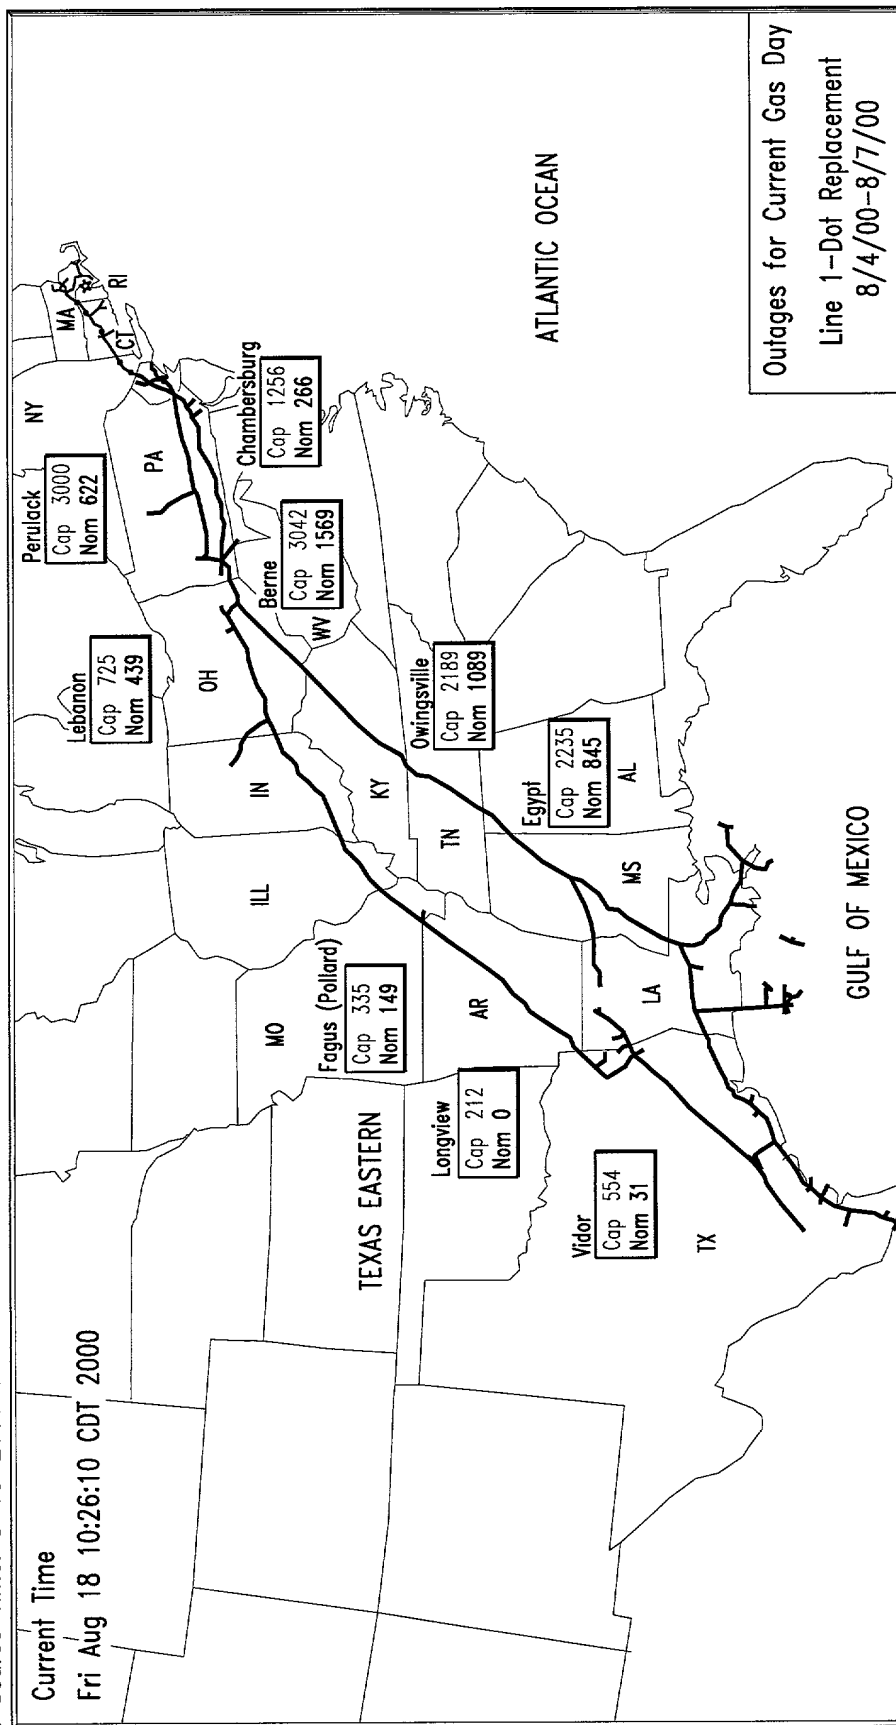


FIG. 14

12/12

[Main](#) [Menu](#) [Maps](#) [US](#) [Map Types](#) [Imbalance](#) [Options](#) [Refresh](#) [2000](#) [18](#) [Aug](#) [Gas](#) [Time](#) [Help](#)

Data Source Time: 8-18-2000 11:22 AM

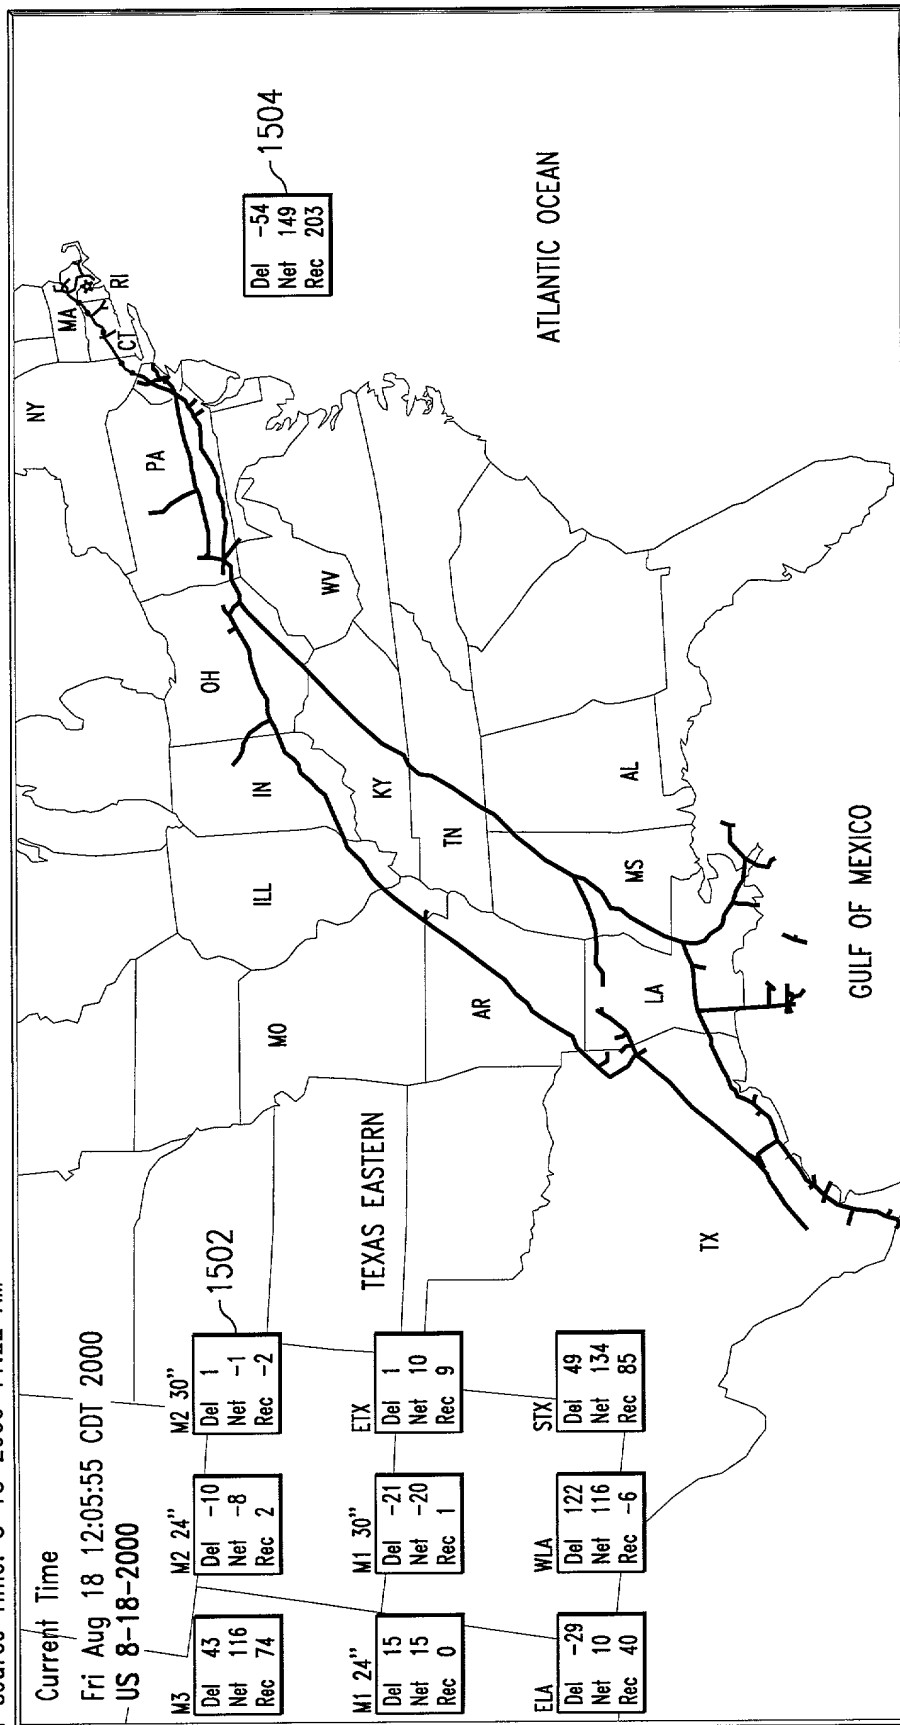


FIG. 15